




**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Общинска администрация  
Ямбол

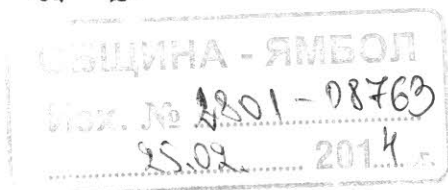

## РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. № 2801-08331 от 21.02.2014 г.

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

**Въпрос 1:** Представителите на ИТИС, до които сме изпратили запитвания за съответствие на техните ИТИС с изискванията, посочени в Техническото задание т. 5 „Изисквания към предлаганата топлоизолационна система“ намират несъответствия, за които ние не сме компетентни и ще продължаваме да препращаме към Вас.

Моля по т. 6 да ни посочите стандарта с изискванията на показателя „степен за водопропускливост (определена по EN 1062-3)“.

Моля по т. 6 да ни посочите стандарта с изискванията и метода на изпитване на показателя „коэффициент водопопиваемост  $w < 0.15 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{t}^{0.5}$ “.

Моля по т.5 да разясните, в случай че армировъчната мрежа отговаря на изискванията по ETAG 004, на какво основание се цитират параметри, които да са в съответствие с EN 13499.

Моля да прецизирате, след като е посочено изискване топлоизолационната система да има ETA, т.е. да е сертифицирана по ETAG 004, защо се цитират изисквания от стандарта EN 13499. Този стандарт не е предпоставка за поставянето на CE-маркировка не кореспондира все още с ETAG 004, съгласно който се поставят CE-маркировка на системните компоненти.

### **Отговор 1:**

Използваните термини в т. 6: „степен на водопропускливост“ и „коэффициент на водопопиваемост“ се отнасят за едно и също нещо. Правилният термин е „степен на водопоглъщане“

Степента на водопоглъщане (по т. 6) се посочва в съответствие със европейски стандарт EN 15824:2009 – виж т. 4.3 от стандарта. Там е посочено, че самото водопоглъщане се определя по методиката, описана в EN 1062-3.

Изискването (по т. 6) " $w < 0,15 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{t}^{0,5})$ " отговаря на степен на водопоглъщане W2 (средно), с граници между  $(0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{t}^{0,5})$  и  $0,5 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{t}^{0,5})$ .

По т. 5, стъклотекстилната мрежа, като компонент от ИТИС, следва да е включена в съответната ETA (европейско техническо одобрение) за системата (по ETAG 004). Ето защо, не е необходимо да се съобразяват допълнителните параметри, изисквани по нехармонизирания стандарт EN 13499.

Ако е спазено изискването, предложената система да притежава ETA, сертифицирана по ETAG 004, то не е необходимо съблюдаване на допълнителни изисквания, в съответствие с нехармонизирания стандарт EN 13499.

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя [www.yambol.bg](http://www.yambol.bg).

**КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:**

**/ГЕОРГИ СЛАВОВ/**

