




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Общинска администрация
Ямбол

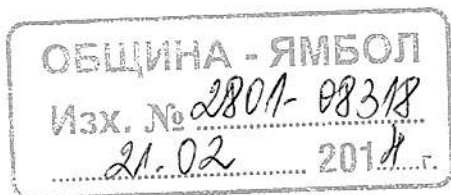

РАЗЯСНЕНИЕ

до всички лица, които са получили документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“** и са посочили адрес за кореспонденция

ОТНОСНО: Запитване с вх. № 2801-07239 от 17.02.2014 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило искане за разяснение относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **„Строително - монтажни работи за провеждане на енергийно – ефективни дейности в общинската образователна инфраструктура на община Ямбол“**, и на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, представям следната информация:

Въпрос 1: За Обособена позиция 2: ГПЧЕ „В. Карагъзов“ и НУ „Проф.Нойков“
ЧАСТ Архитектура

30	Монтаж алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ($U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{k}$) с отваряемост 30% - двуплоскостно	м2	298
----	--	----	-----

Моля да уточните в позицията налична ли е дограмата и ако не е, да се предвиди ли доставката ѝ, като посочите в коя позиция да я включим, като допълните и вида на AL профил (прекъснат или непрекъснат термомост).

Отговор 1: В позиция 30 от Част архитектура следва да се предвиди **доставка и монтаж** на алуминиева дограма със 70% остъкленост със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ($U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{k}$) с отваряемост 30% - двуплоскостно“. Видът на AL профил е прекъснат термомост.

Въпрос 2: За Обособена позиция 2: ГПЧЕ „В. Карагъзов“ и НУ „Проф.Нойков“
ЧАСТ Архитектура

31	Монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ($U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{k}$) - 30% отваряемост двуплоскостно	м2	1187
----	--	----	------

Моля да уточните в позицията налична ли е дограмата и ако не е, да се предвиди ли доставката ѝ, като посочите в коя позиция да я включим, като допълните камерността на PVC дограмата.

Отговор 2: В позиция 31 от Част архитектура следва да се предвиди доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакет от нискоемисионно стъкло ($U = 1,7 \text{ W/M}^2\text{k}$) - 30% отваряемост двуплоскостно". PVC дограмата следва да е минимум 5-камерна.

Въпрос 3: В приложената към документацията КС липсва позиция за оформяне на страниците около новомонтираната дограма от вътрешна страна. Моля да уточните трябва ли да се предвидят такива дейности, какви количества и в коя позиция да се включат.

Отговор 3: Количествата за оформяне на страниците около новомонтираната дограма от вътрешна страна са включени в мярка М1 – Топлоизолация на фасадни стени, позиция 4 „Изкърпване, външна мазилка около прозорците с ширина до 0.15 м.“

Представеното разяснение е неразделна част от документацията по настоящата обществена поръчка, публикувана в раздел „Обществени поръчки“ на интернет адреса на възложителя www.yambol.bg.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ:

/СТОЯН ДРАГНЕВ

заповед за заместване РД/02-00123/19.02.2014г./

