


СХЕМА
с разположението на водоснабдителната и
електроснабдителната системи

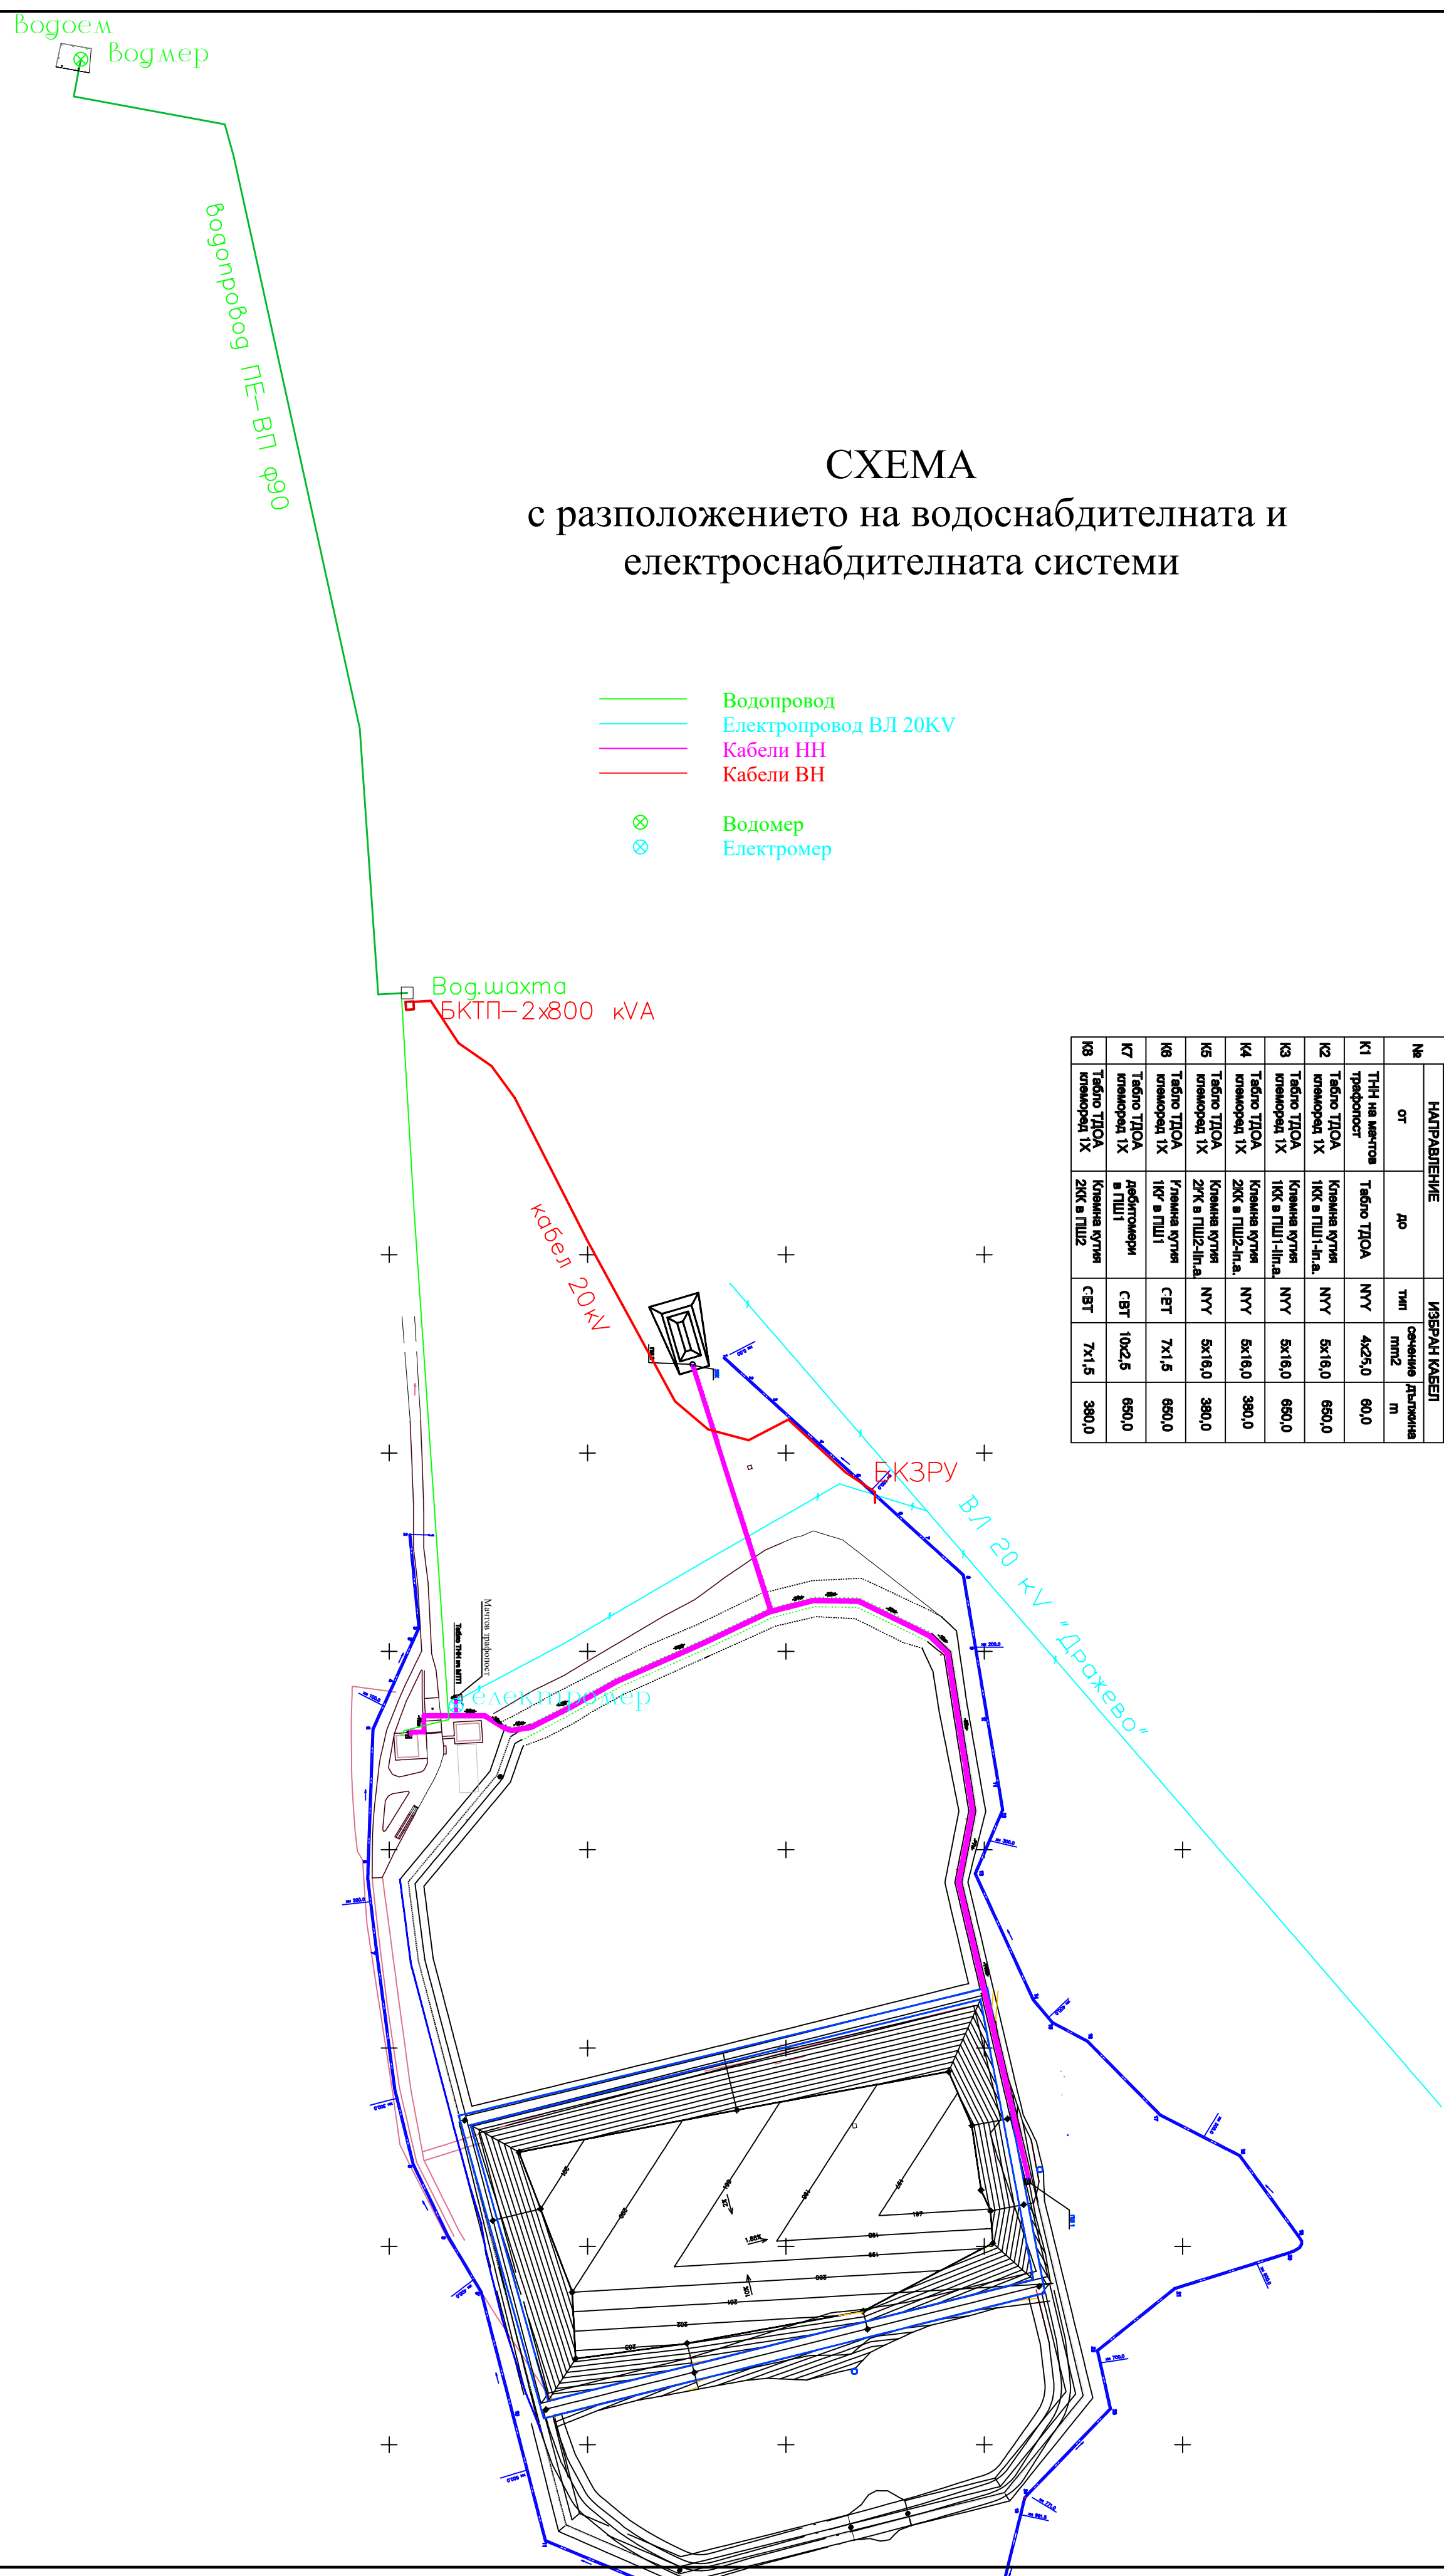

КАБЕЛИ И ЖУРНАЛ			ИЗБРАН КАБЕЛ		
НАПРАВЛЕНИЕ			тип	сечение мм2	длина м
№	от	до			
K1	ТНН на мостов трансформатор	Табло ТДАО	НУУ	4x25,0	80,0
K2	Табло ТДАО клеммная 1Х	Клеммная линия 10КВ в ПШ-1-л.д.	НУУ	5х16,0	650,0
K3	Табло ТДАО клеммная 1Х	Клеммная линия 10КВ в ПШ-1-л.д.	НУУ	5х16,0	650,0
K4	Табло ТДАО клеммная 1Х	Клеммная линия 2КВ в ПШ2-л.д.	НУУ	5х16,0	380,0
K5	Табло ТДАО клеммная 1Х	Клеммная линия 2КВ в ПШ2-л.д.	НУУ	5х16,0	380,0
K6	Табло ТДАО клеммная 1Х	Угловая линия 1КВ в ПШ1	С-ЕТ	7х1,5	650,0
K7	Табло ТДАО клеммная 1Х	редукторы в ПШ1	СВТ	10x2,5	650,0
K8	Табло ТДАО клеммная 1Х	Клеммная линия 2КВ в ПШ2	СВТ	7х1,5	380,0